


Схема расположения дефектов 2 этажа

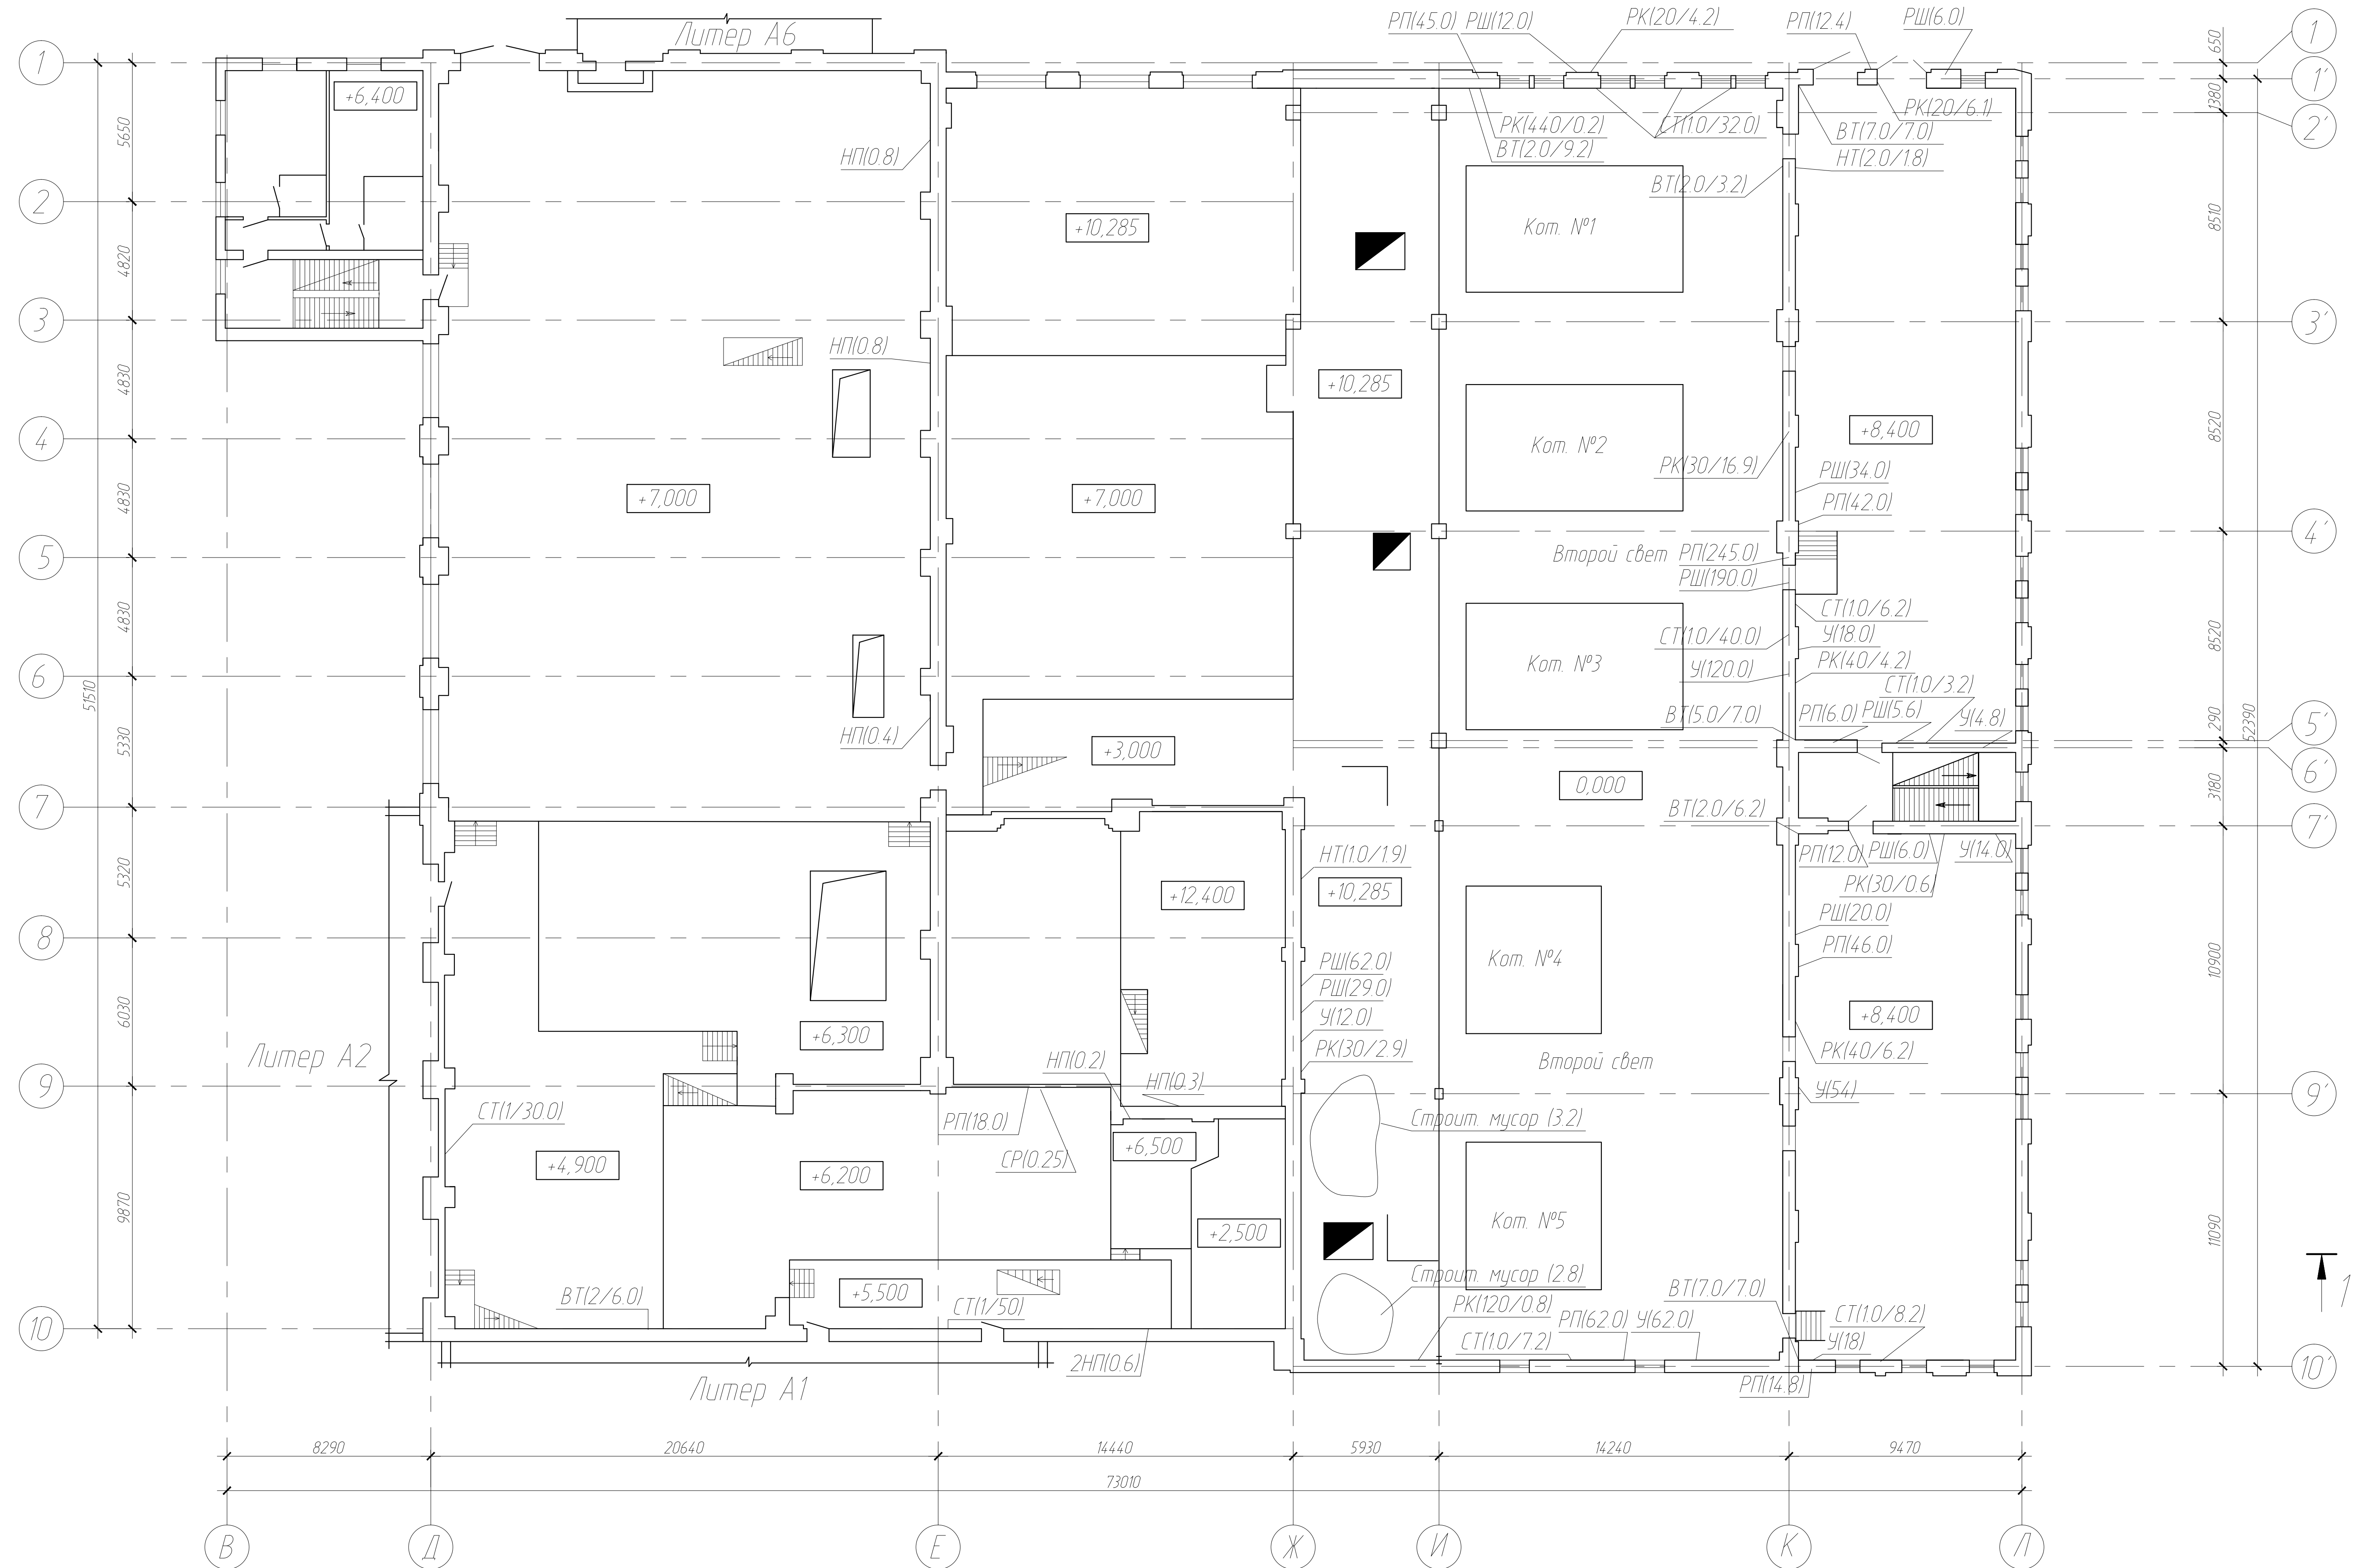

Условные обозначения

РК(25/0.3) - мм/кв.м Разрушение кирпичной кладки

BT и HT(3.0-5.0/2.0) -Вертикальная трещина и наклонная трещина, указаны ширина раскрытие и длина

РП(1.0) - Разрушение покрасочного слоя, кв.м.

ПШ(30/0.5) - Пустошовка кладки глубиной мм, на площади кв.м.

CP(0.5) - сквозное разрушение площадью кв.м.

НП(0.5) - незаделана проходка в стене вокруг трубопроводов и балок кв.м.

РШ(1.0) - Разрушение штукатурного слоя, кв.м.

У (1.0) - увлажнение, кв.м.

CT(0.5/1.5) - Сетка трещин шириной раскрытия мм, площадью м

Лист

27